


Detail Entnahmebrunnen


- Lieferung / Montage Elekrounternehmer
- Lieferung / Montage Heizungsunternehmer
- Lieferung / Montage Baumeister

- Schachtdeckel ø 60 cm (Wasser- und Lufdichtschliessend, befahrbar)
- Auslesegerät Sonde
- Schacht ø 80 cm (mit Leiter)
- Pressringe
- Absperrarmaturen / Drosselklappe
- Wellmaster 3" Länge: 14m
- 6a Vollrohr PE 225mm
- Grundwasserpumpe
- Temperatur- und Pegelsonde
- Dichtband

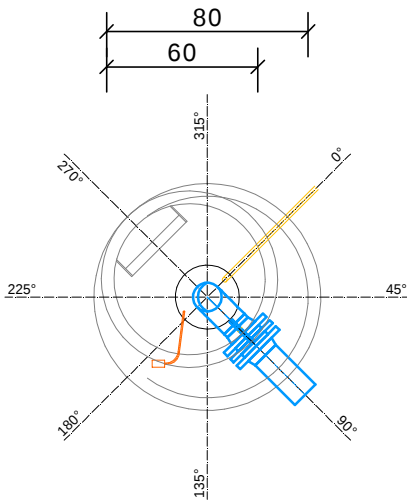

Hinweise

- Nach Abschluss der Tiefbauarbeiten sind die beiden Filterbrunnen auf die technische Sandfreiheit zu entsanden

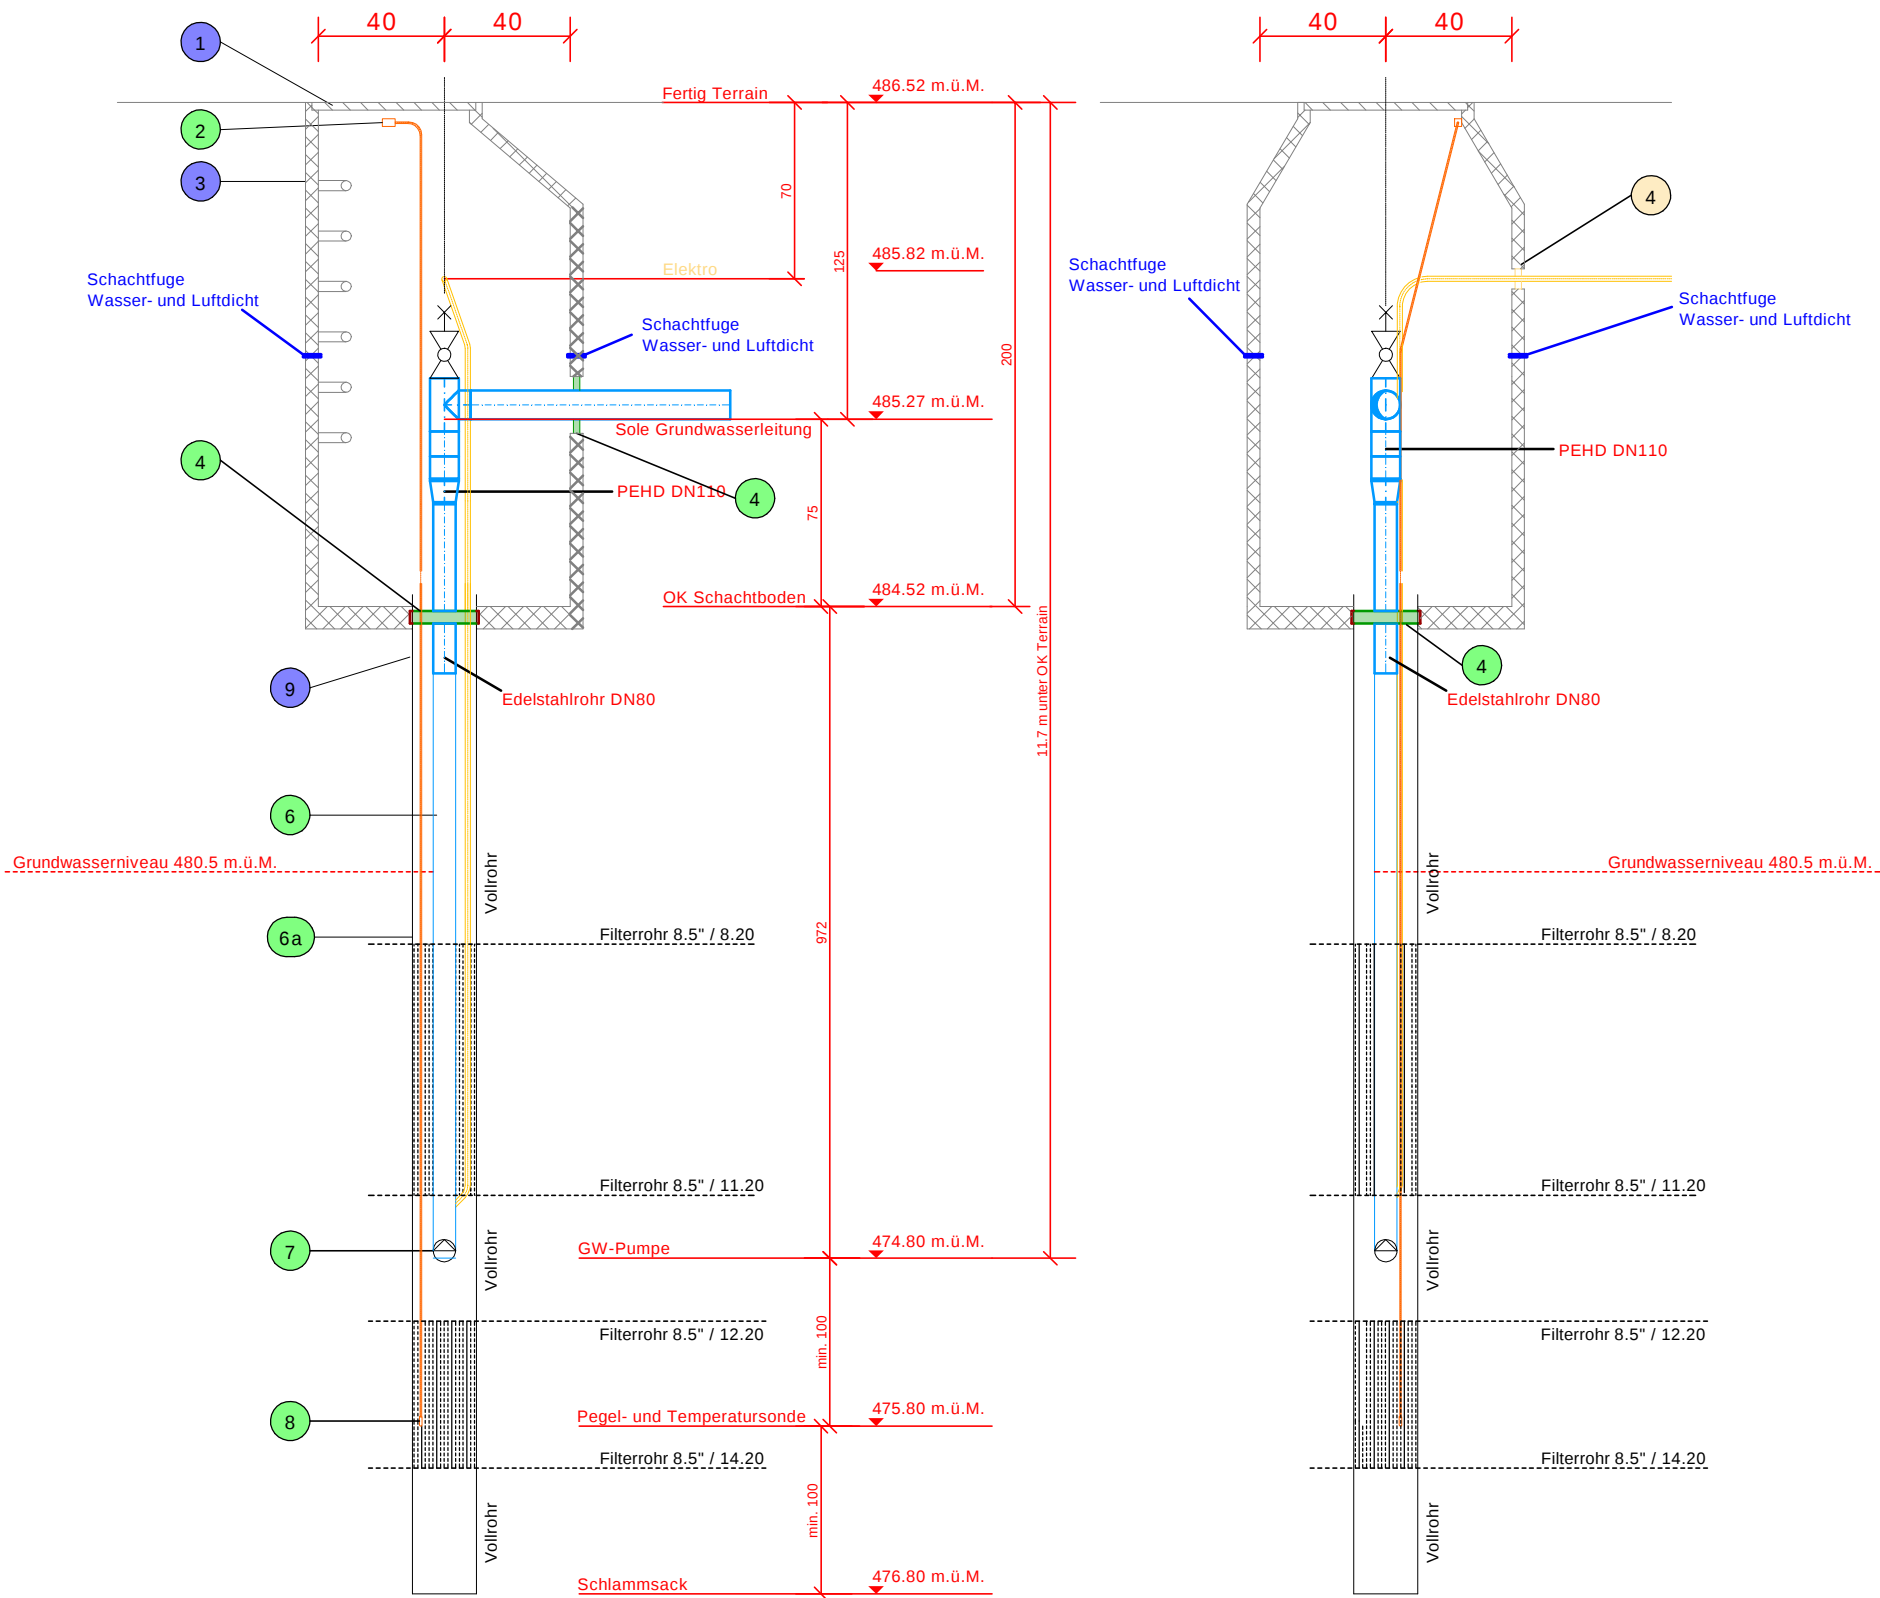

Index	Datum	Gez.	Gepr.	Änderung
A	08.06.26	as	as	Anpassungen gem. Bohrprofil Geologe